



SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

上海电力大学

校徽、校标、校名、分支机构

组合使用规范及色彩规范

VISUAL
IDENTITY
SYSTEM



一、组合规范

VISUAL
IDENTITY
SYSTEM



上海电力大学 视觉形象系统设计规范

基础要素组合

标准制图


VISUAL
IDENTITY
SYSTEM

上海电力大学校标校名组合规范 / Combination

请严格按照本标志规范操作

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

校标/校名基础要素

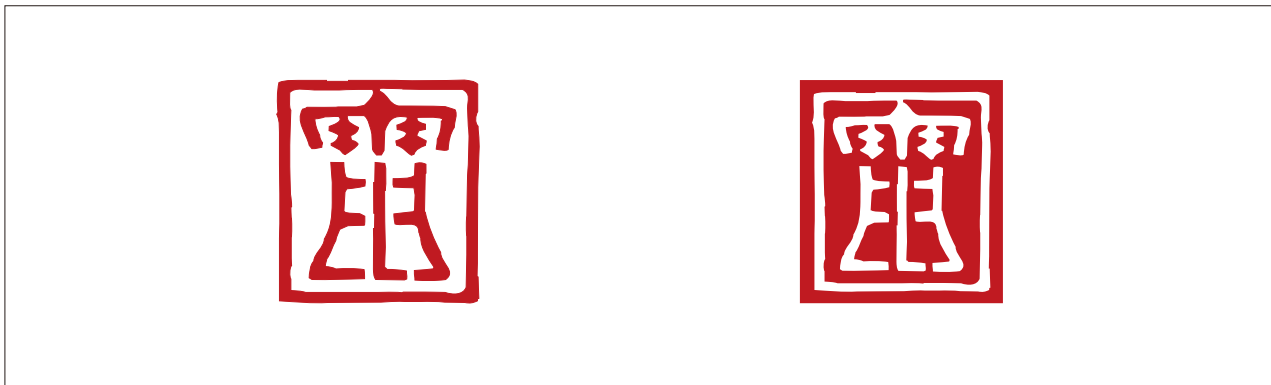

校标图形规范 (朱文/白文效果)



校名中文书法体标准规范 董一博书 【矢量/已转曲线制图】

上海电力大学校标校名组合规范 / Combination 请严格按照本标志规范操作

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,
不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

校徽标准制图规范



校徽识别标志在不同应用载体
上使用缩放时,不得擅自变更校徽
内字体、圆框、粗细、组合关系等
要素。

校徽标志矢量图

【矢量样图 CorelDRAW-12】

色彩应用请参规范

C26 M100 Y100 K0

R204 G0 B0




上海电力大学校标校名组合规范 / Combination 请严格按照本标志规范操作

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,
不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

校徽标准色号规范



校徽标志组合 三维色彩效果应用规范

		
R 204	C 26	R 40
G 0	Y 100	G 20
B 0	M 100	B 110
	K 0	

上海电力大学校标校名组合规范 / Combination 请严格按照本标志规范操作

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,
不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。



校名中英文组合比例规范



中英文标准字组合比例空间


外文规范字体:Arial Black

组合规范提示:


1. 中文、外文行头行尾平齐
2. “上”“大”字顶端平齐
3. “上”“海”“电”“学”
字底端校准平齐

上海电力大学校标校名组合规范 / Combination
请严格按照本标志规范操作

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,
不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

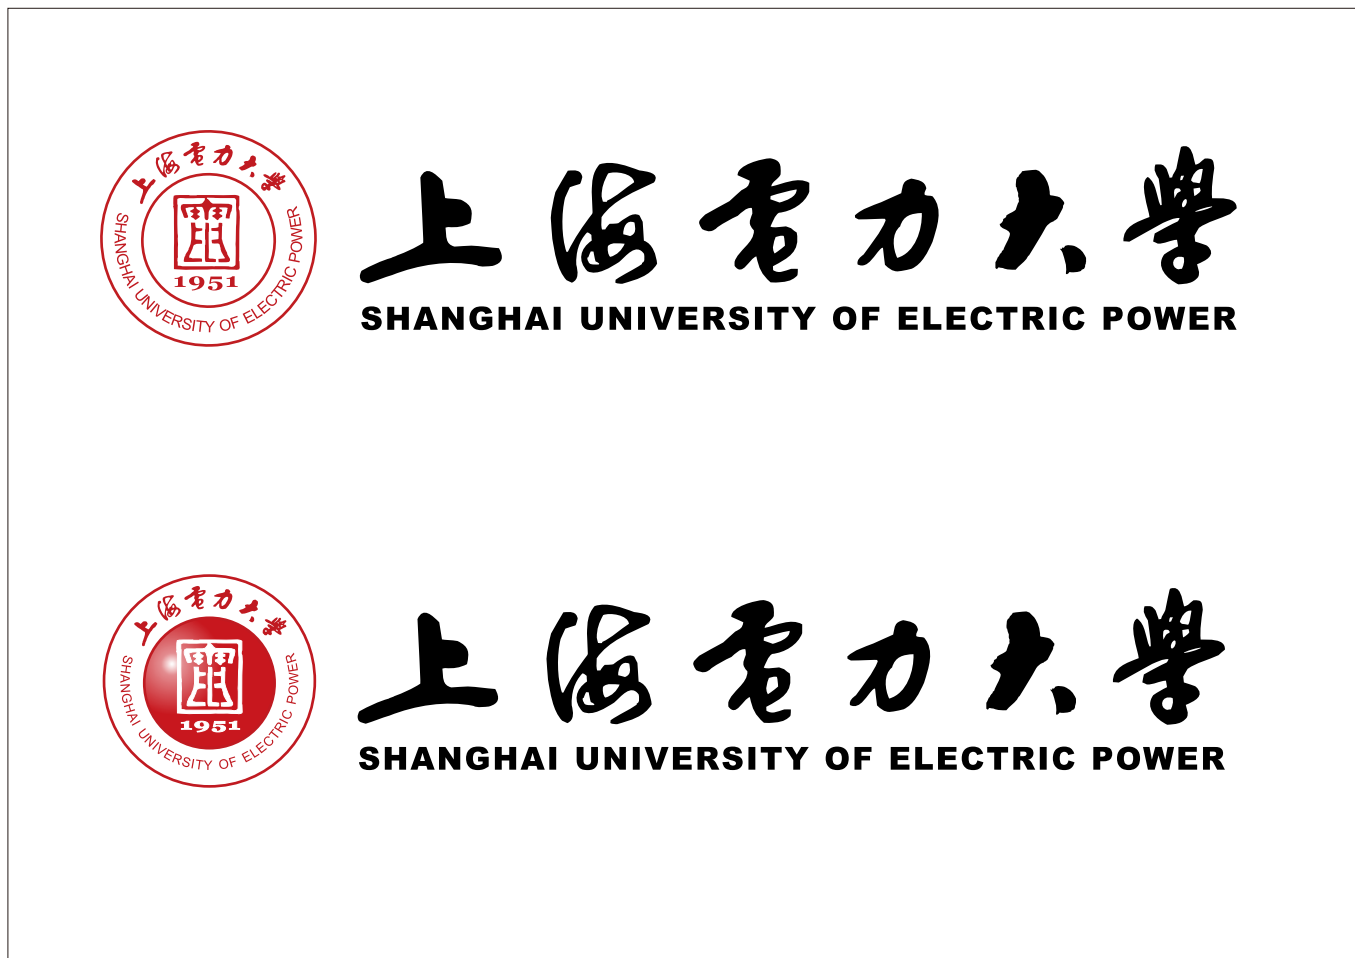

校徽与横式中英文标准字基础组合规范

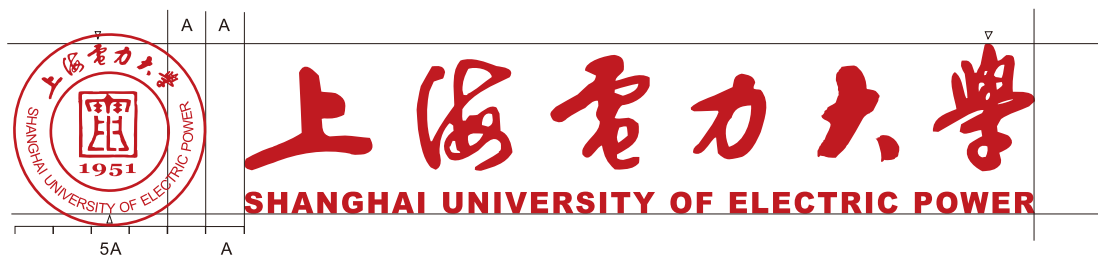


校徽与中英文标准字组合比例空间


上海电力大学校标校名组合规范 / Combination

请严格按照本标志规范操作

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

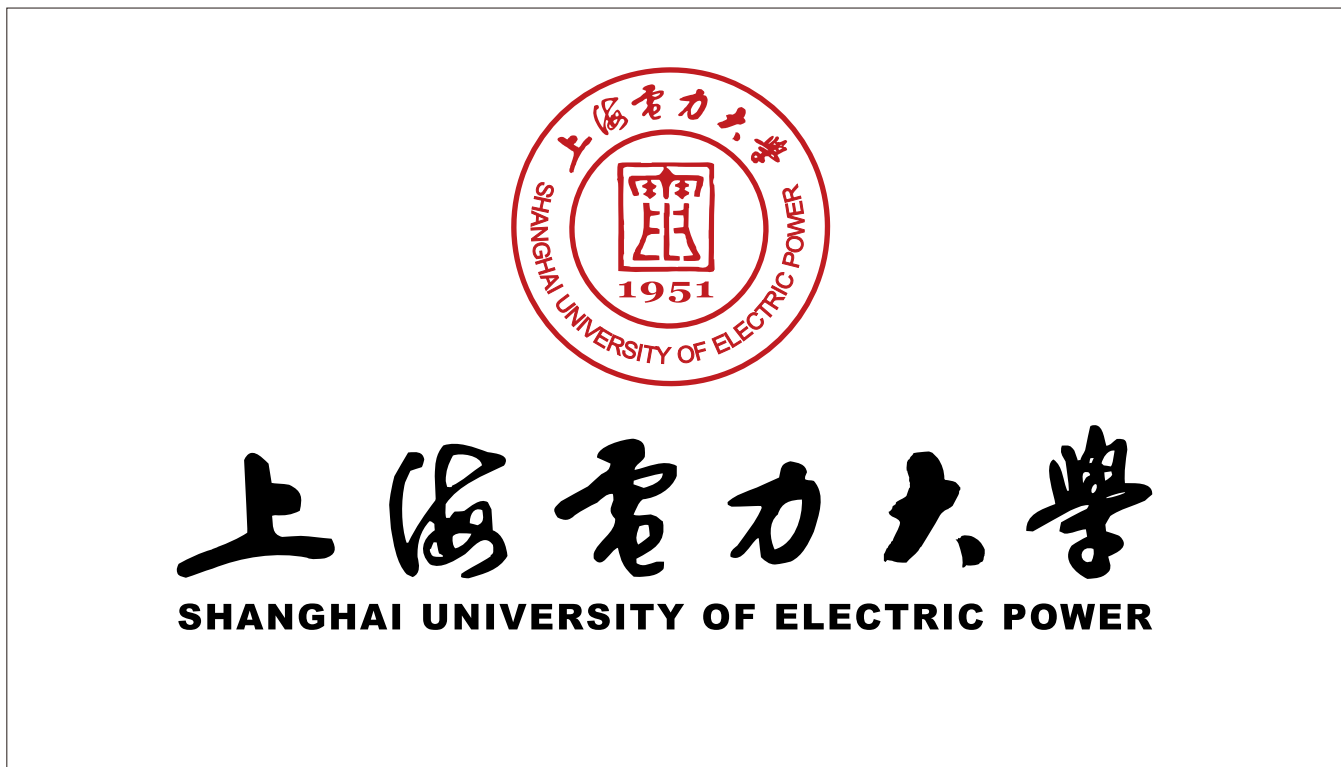

校徽与中英文标准字居中组合规范

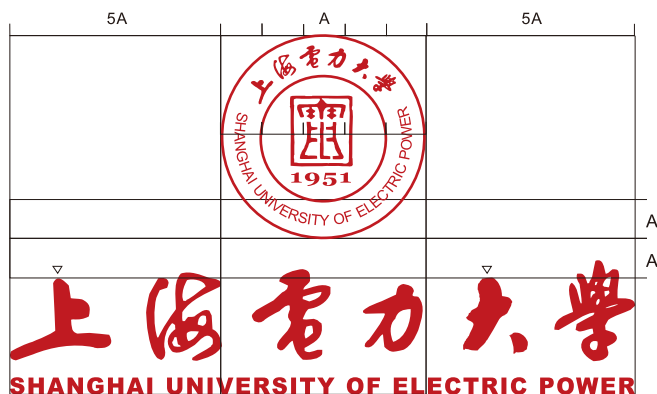

校徽与中英文标准字居中组合比例空间

上海电力大学校标校名组合规范 / Combination

请严格按照本标志规范操作

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。



校徽与竖式中英文标准字基础组合规范


校徽与竖式中英文标准字组合比例空间




上海电力大学校标校名组合规范 / Combination

请严格按照本标志规范操作

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

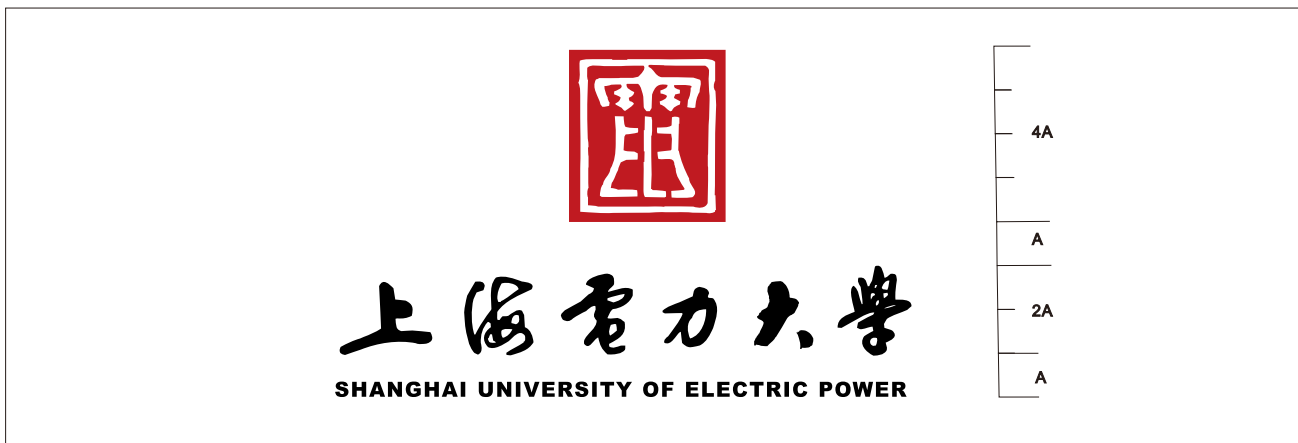

校标与中英文标准字居中组合规范

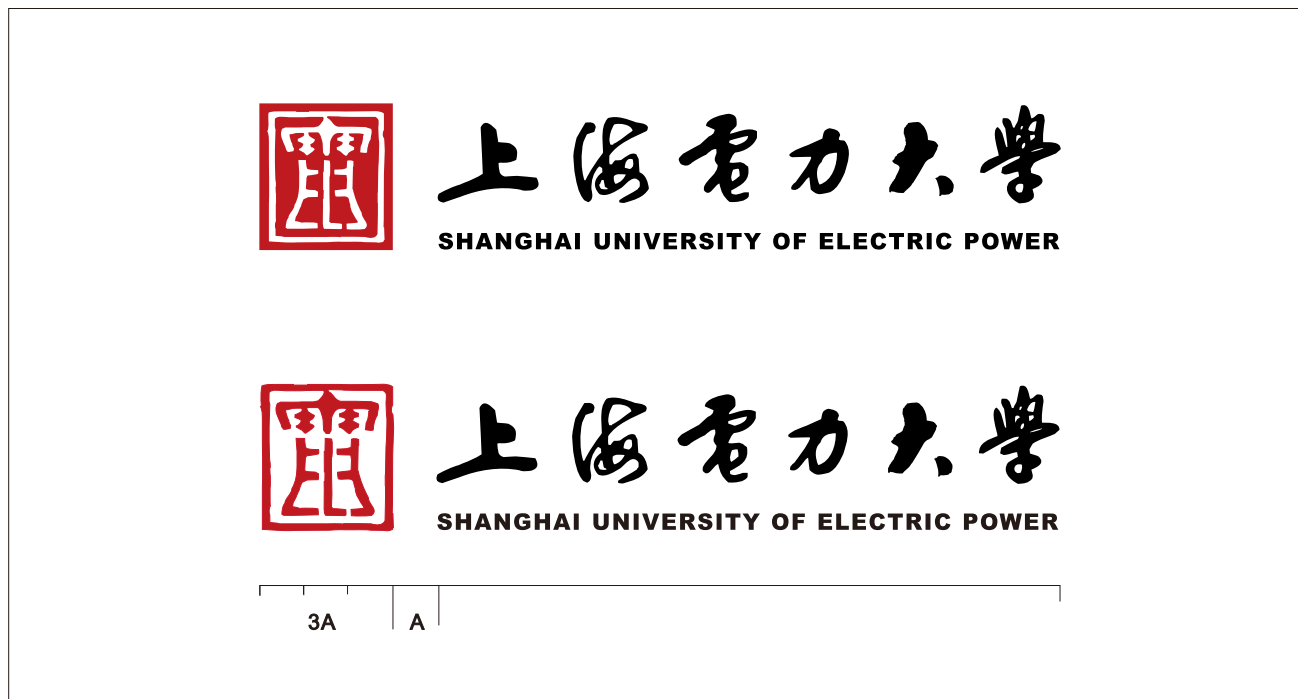

校标与中英文标准字横式组合规范

组合规范提示:

1. 横式组合校标和“学”字顶端平齐
2. 校标整体高度和中英文组合高度平齐
3. 校标和中英文字体间隔距为校标宽度1/3

上海电力大学校标校名组合规范 / Combination 请严格按照本标志规范操作


为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,
不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。



校标与中英文标准字竖式组合规范

上海电力大学校徽校名组合规范 / Combination 请严格按照本标准规范应用

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

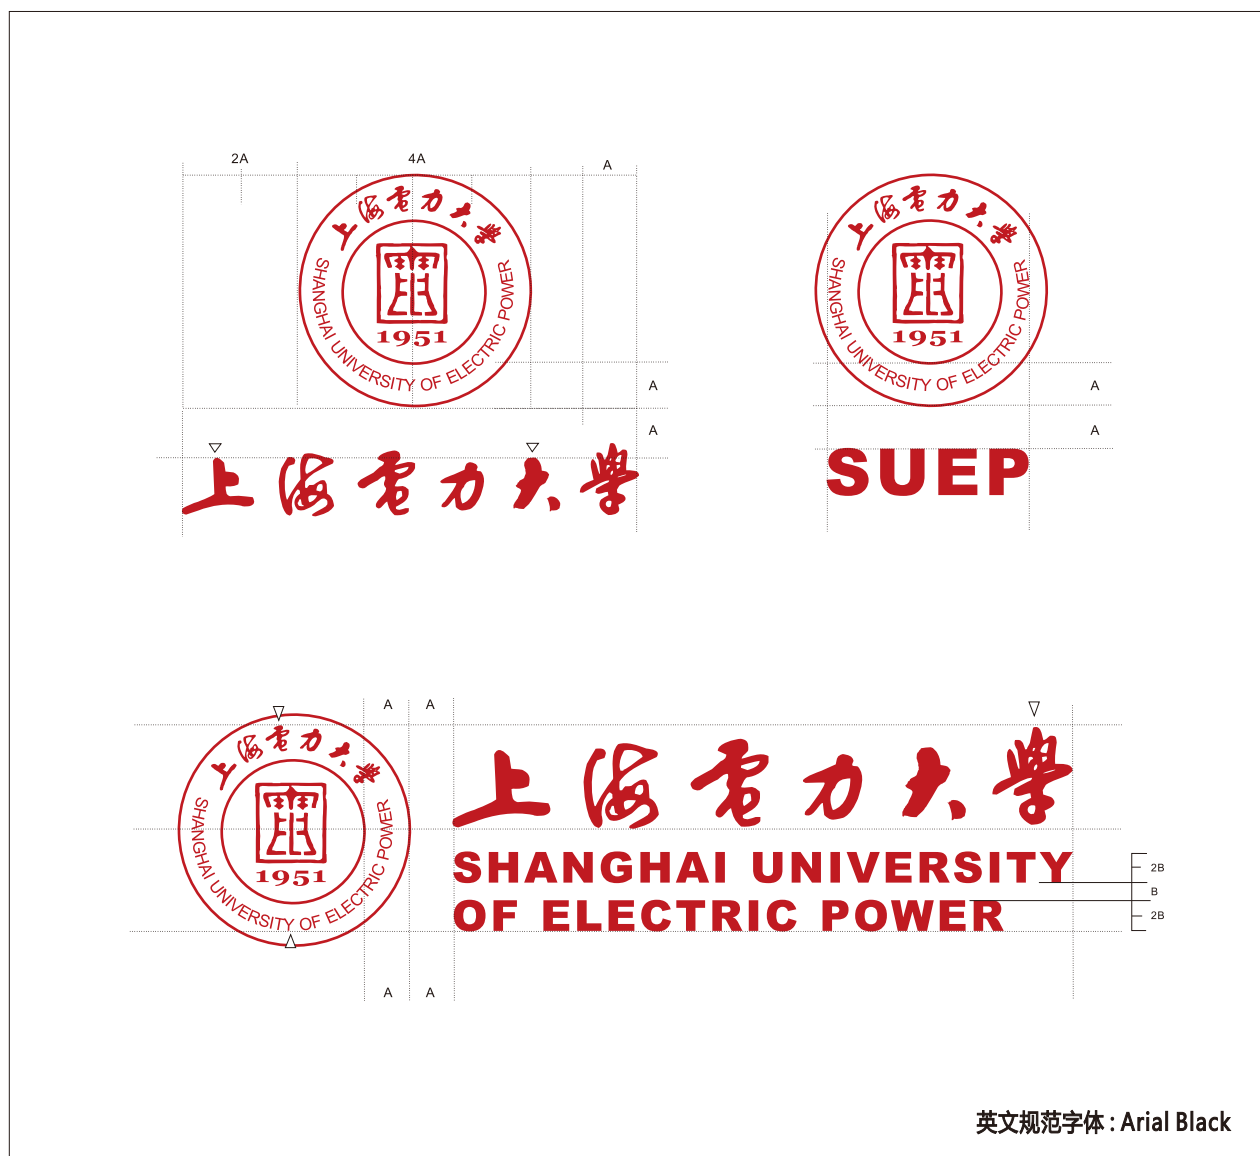

国际交流/艺术/文娱/文创产品中,校徽与标准字特殊组合规范比例空间




上海电力大学 视觉形象系统设计规范

二级分支机构 字体组合

VISUAL
IDENTITY
SYSTEM

上海电力大学 二级分支机构组合规范 / Second Combination


为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,
不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

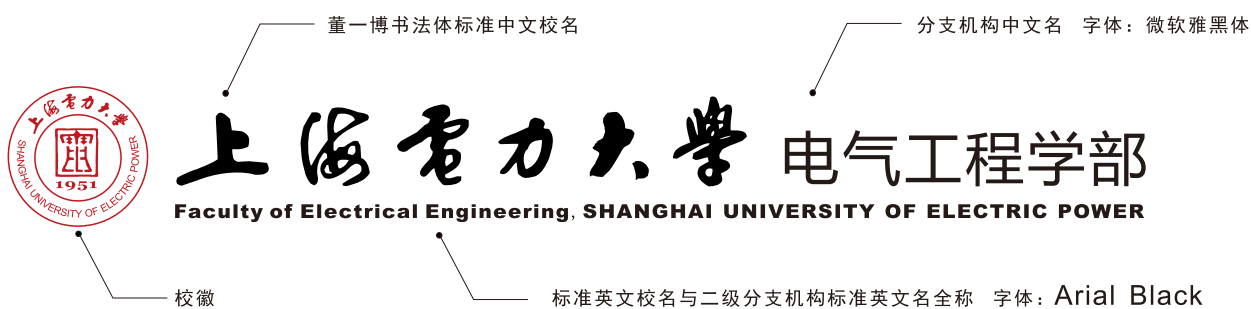


校徽校名与二级分支机构中英文标准字组合

上海电力大学 二级分支机构组合规范 / Second Combination

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,
不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。

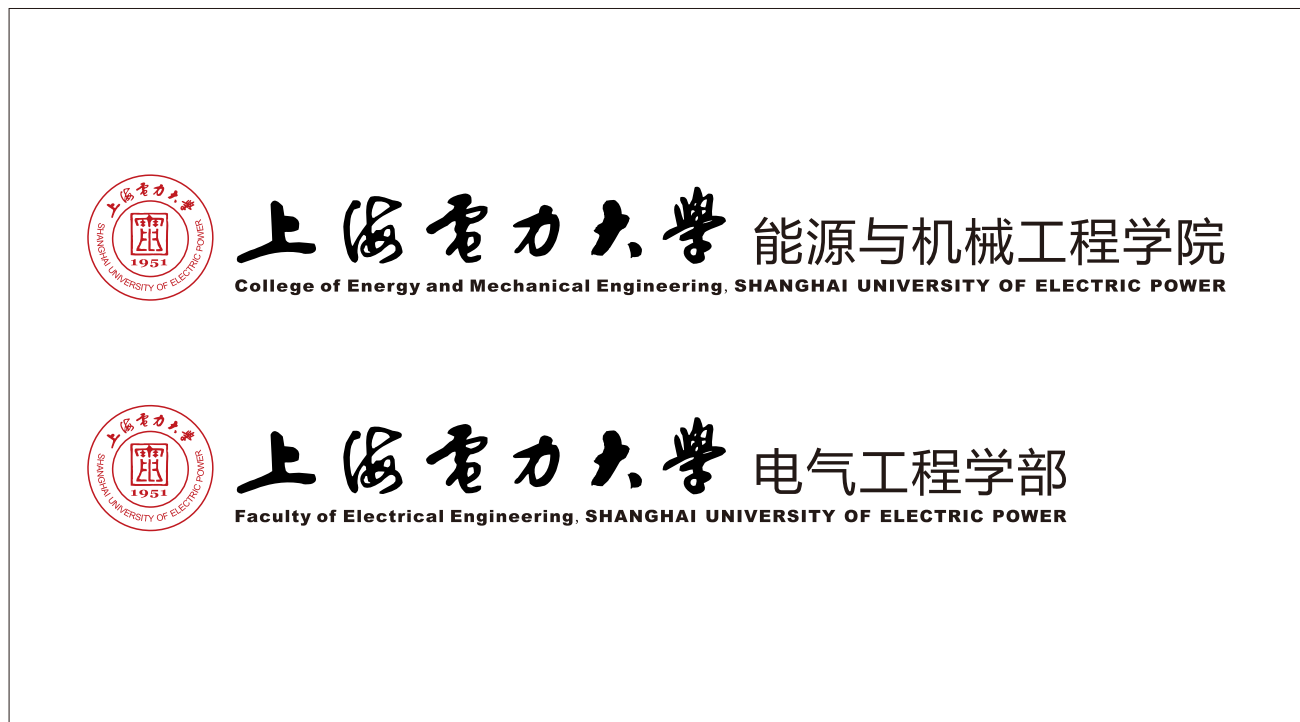

校徽校名与二级分支机构中英文标准字组合-横列效果

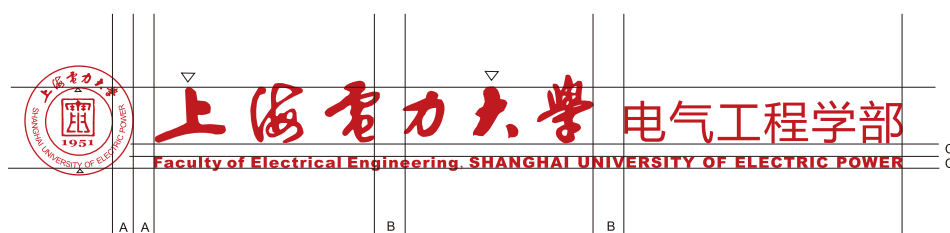

校徽校名与二级分支机构中英文标准字组合比例空间

上海电力大学 二级分支机构组合规范 / Second Combination

为保障标志在使用过程中的权威性和识别性,各使用单位实施应用时,
不得擅自改变组合元素的内容与组合关系,不得组合成其他形式。



校徽、校名与分支机构中文标准字组合-横列效果



校徽、校名与分支机构中文标准字组合规范比例空间

标志错误应用 / Incorrect Application

上海电力大学校徽校名禁止使用示例

为避免学校视觉形象标志于实际应用过程中可能受到的主观认识或非专业态度等因素影响下出现不规范应用，从而对学校视觉形象的传播形成负面影响。特列举应用中常见错误应用，以供参照。并要求在实际使用中严格禁止和规避以下相同或类似呈现形式出现。

1. 禁止倾斜、添加阴影等改变标志
2. 禁止随意改变标志色彩
3. 禁止为校徽填充其他颜色
4. 禁止改变标志的中英文标准字体
5. 禁止改变校徽、校标、校名标准字组合比例
6. 禁止改变校徽、校标、校名标准字组合间距




标志错误应用 / Incorrect Application

上海电力大学二级分支机构标志组合禁止使用示例

为避免学校视觉形象标志于实际应用过程中可能受到的主观认识或非专业态度等因素影响下出现不规范应用，从而对学校视觉形象的传播形成负面影响。特列举应用中常见错误应用，以供参照。并要求在实际使用中严格禁止和规避以下相同或类似呈现形式出现。

1. 禁止改变校名与二级分支机构中英文标准字体
2. 禁止改变校名、校徽、校标和二级分支机构各要素间组合间距和比例
3. 禁止随意拆分组合校名、校徽、校标各要素和非对齐排列

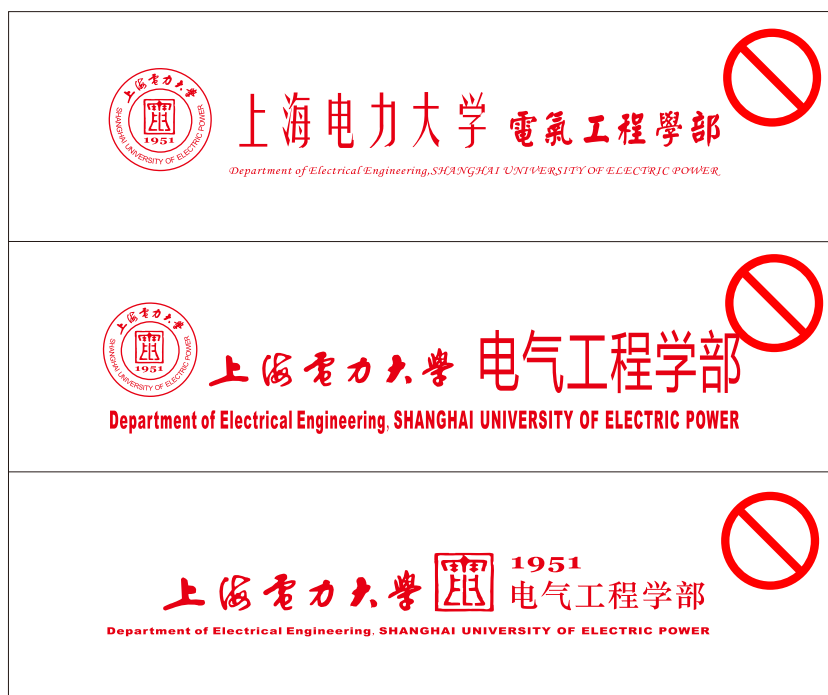




二、色彩规范

VISUAL
IDENTITY
SYSTEM


上海电力大学校徽、校标、校名色彩规范 / Color Standard Specification

请严格按照本色彩规范操作


为保障标志在使用过程中的权威性和识别性，各使用单位实施应用时，不得擅自改变色彩标准规范。不得使用非本规范外的色彩。

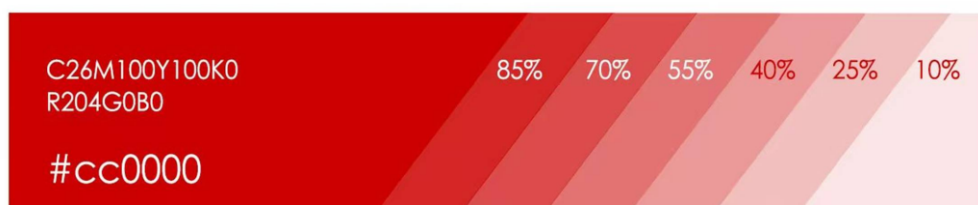

校徽红

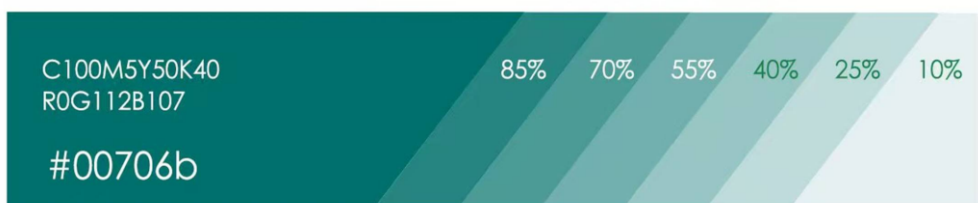

国网绿

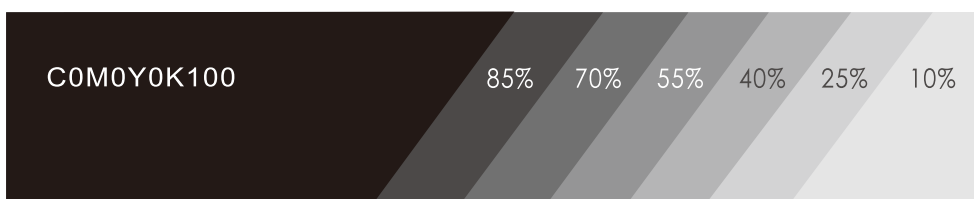

色明度



END

感谢应用并请规范使用

VISUAL
IDENTITY
SYSTEM